

Feuerwehr Dettingen / Erms



Besondere Einsätze 2011

Nachfolgend finden Sie exemplarisch einige der 71 abgearbeiteten Einsätze der Feuerwehr Dettingen / Erms aus dem Jahr 2011:

20.01.2011, 00.45 Uhr - Dachstuhlbrand

Die Feuerwehr wurde zu einem Dachstuhlbrand alarmiert. Beim Eintreffen schlugen die Flammen bereits aus dem Dach und drohten auf das Nachbargebäude überzugreifen. Mit 2 C-Rohren im Innenangriff und einem Rohr über die Drehleiter konnte das Feuer gelöscht werden.



Im Einsatz: KdoW, LF 16/12, DLK 18-12, LF 16, GW-T, MTW, GW-S, MTW/ELW

01.02.2011, 19.02 Uhr – Gasgeruch in einem Unternehmen

In einem ortsansässigen Unternehmen wurden dem Rettungsdienst mehrere Personen mit starker Übelkeit gemeldet.

Aufgrund der unklaren Meldung wurde die Feuerwehr zur weiteren Erkundung alarmiert, da der Verdacht einer Gasausströmung bestand. Es wurden verschiedene Messungen durchgeführt, dabei konnte jedoch nichts festgestellt werden. 5 Personen wurden zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus eingeliefert.

Im Einsatz: KdoW, GW-S

22.03.2011, 17.10 Uhr - Kleinbrand

Die Feuerwehr wurde zu einem brennenden Holzunterstand im Bereich Glemsweg gerufen.



Im Einsatz: KdoW, LF 16/12, LF 16

01.07.2011, 08.03 Uhr – Technische Hilfeleistung VU

Auf der Ortsverbindungsstraße Dettingen-Hülben rutschte ein Fahrzeug die Böschung hinunter in den Wald. Der Fahrer musste durch die Feuerwehr und Bergwacht mittels Schleifkorbtrage gerettet werden.


Anschließend wurde das Fahrzeug mit der Seilwinde des GW-T wieder auf die Straße gezogen.



Im Einsatz: KdoW, LF 16/12, GW-T

04.08.2011, 07.28 Uhr – Technische Hilfeleistung VU

Wieder kam es auf der Ortsverbindungsstraße Dettingen-Hülben zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Das Fahrzeug musste wieder mit der Seilwinde des GW.-T geborgen werden.

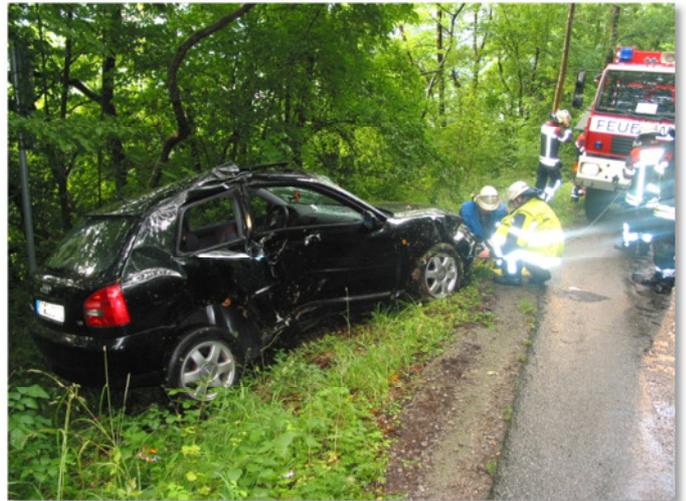

Im Einsatz: KdoW, LF 16/12, GW-T

05.09.2011, 07.48 Uhr – Technische Hilfeleistung


Die Feuerwehr wurde zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Mit der Krankentragehalterung der Drehleiter musste eine Person unter Reanimationsbedingungen aus dem 1. Obergeschoß nach unten transportiert werden.



Im Einsatz: KdoW, DLK 18-12

24.09.2011, 14.28 Uhr – Technische Hilfeleistung VU

Auf der Ortsverbindungsstraße Dettingen-Hülben wurde durch einen Stein die Ölwanne eines Fahrzeuges beschädigt. Es kam zu einer 200 m langen Ölspur, auf welcher sich ein weiterer Unfall ereignete. Die Ölspur wurde durch die Feuerwehr abgestreut. Beim Aufladen des Unfallfahrzeuges durch ein Abschleppunternehmen wurde ein Haken herausgerissen und das Auto rollte die Böschung hinunter und musste anschließend von der Feuerwehr geborgen werden.

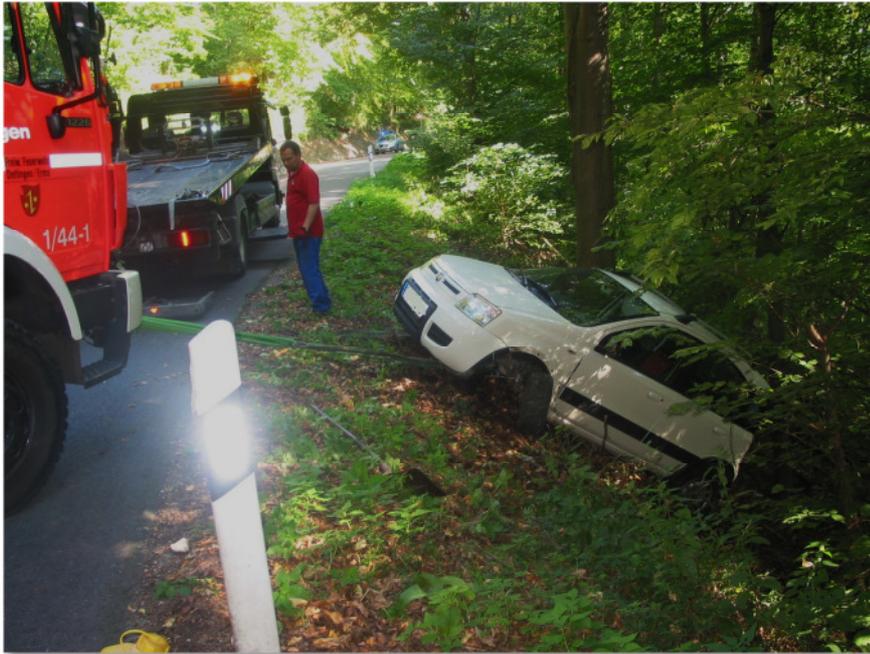

Im Einsatz: KdoW, LF 16/12

28.010.2011, 15.00 Uhr –Gefahrstoff / Umweltschutz

In einem ortsansässigen Unternehmen wurde beim Abpumpen eines Tanks versehentlich Heizöl in die Kanalisation eingeleitet. Das zum Teil ausgelaufene Heizöl wurde durch die Feuerwehr aufgenommen. Da mehrere tausend Liter Heizöl in die Kanalisation gepumpt wurden, musste die Kanalisation gespült werden was in der Folge durch unsere Nachbarwehren talabwärts unterstützt wurde.

Im Einsatz: KdoW, LF 16, GW-T

28.11.2011, 13.33 Uhr – Technische Hilfeleistung VU

Die Feuerwehr wurde mit dem Einsatzstichwort „Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen“ auf die B 28 gerufen. An der Kreuzung Bleiche fuhr ein PKW unter den Anhänger eines LKW und musste von der Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden.



Im Einsatz: KdoW, LF 16/12, LF 16

08.12.2011, 12.29 Uhr – Technische Hilfeleistung

In einem Industriebetrieb ist ein Arbeiter abgestürzt. Durch den Rettungsdienst wurde die Feuerwehr zur Unterstützung angefordert. Mit der Drehleiter wurde der verletzte Arbeiter gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.



Im Einsatz: KdoW, LF 16/12, DLK 18-12